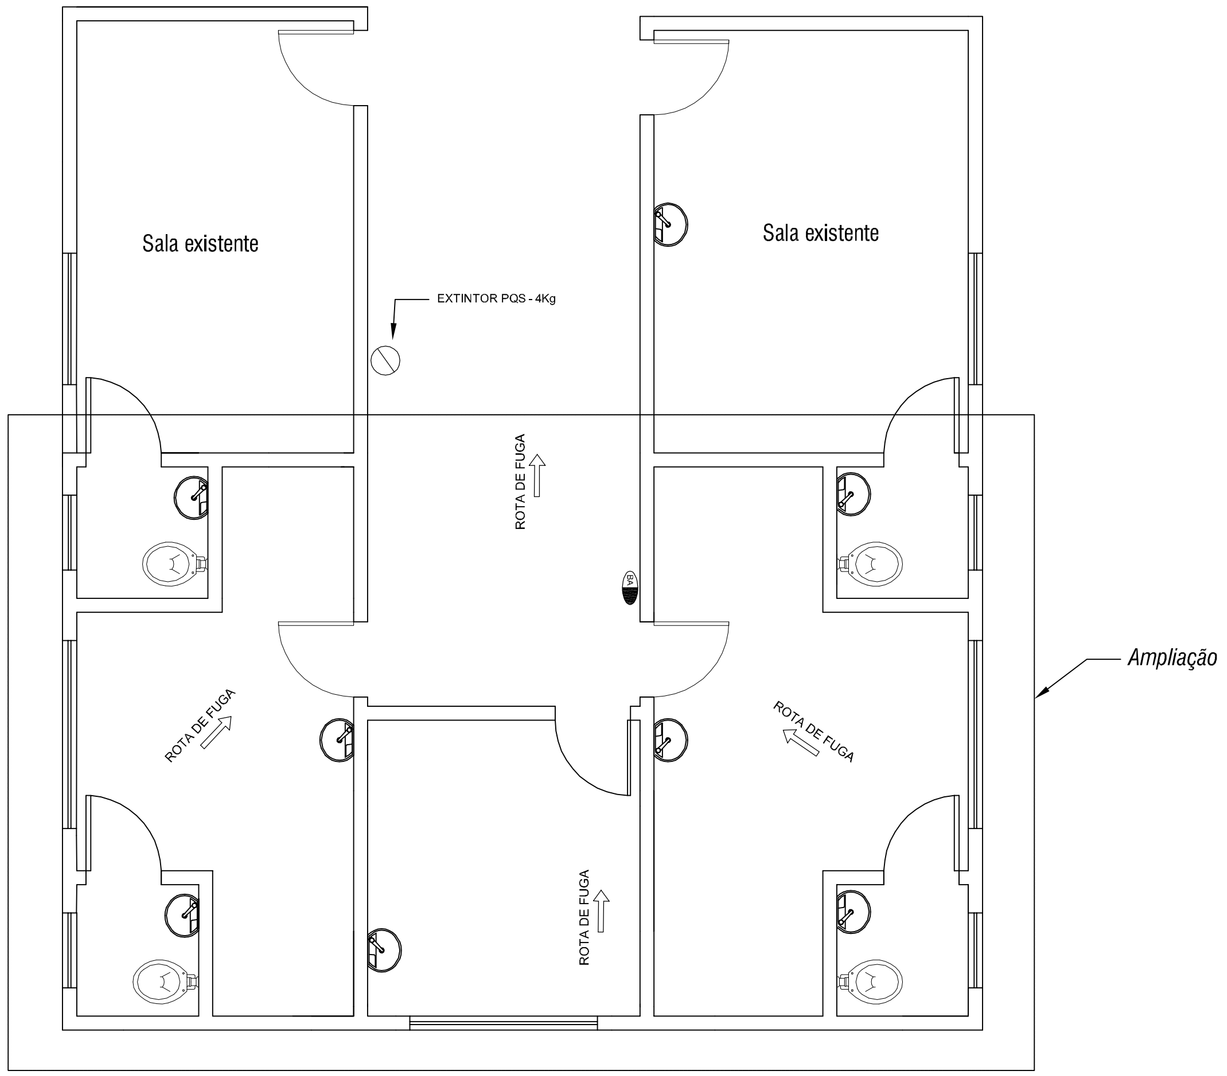

PROJETO PREVENTIVO
ESC - 1:50

LEGENDA/SIMBOLOGIA

	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO - 4Kg - PQS
	LUMINÁRIA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL (BLOCO AUTONOMO)
SAÍDA	PLACA INDICATIVA DE SAÍDA DE EMERGENCIA (ACRÍLICA)
PA	PISO ANTIDERRAP. E INCOMBUSTIVEL (COEF. DE FRICÇÃO DINÂMICO > 0.4 - ENSAIO A SECO E ÚMIDO)
BA	Bloco autôn. emergência - 9w

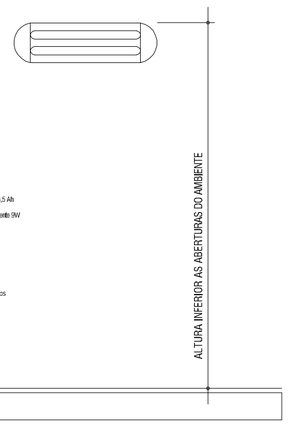

OBS.:

Alimentação 220V+ acumulador 6 Vcc / 4,5 Ah

Autonomia de 3 horas com tubo fluorescente 9W

Nível de Iluminamento

5 Lux em locais com desnível

Escadas, Portas com h=2,10m, Obstáculos

3 Lux em locais planos:

Corredores, Halls, Elevadores, Refúgios

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA
S/ Esc.

DETALHE DOS EXTINTORES

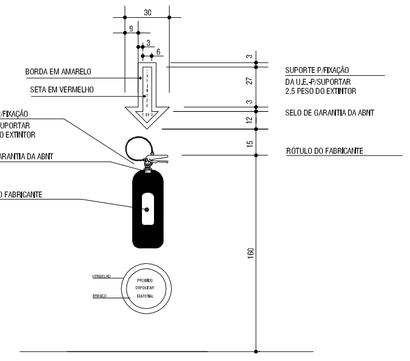

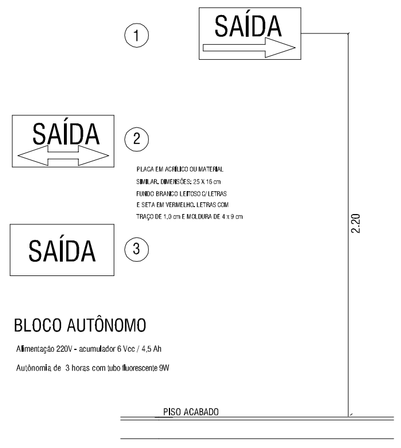

BLOCO AUTÔNOMO

Alimentação 220V + acumulador 6 Vcc / 4,5 Ah

Autonomia de 3 horas com tubo fluorescente 9W

SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL
S/ Esc.

PREVENTIVO

AMAI
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO IRANI

Obra: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Data: 06/2013
Projeto: Eng. Alexandre Bée Longhi - CREA/SC 98.740-6 Resp. Técnico: Prefeitura: BOM JESUS	Área existente: 470,44 m² Área a ampliar: 58,80 m² Área total: 529,24 m²
Especificação: PROJETO PREVENTIVO	Prancha: P-01